LA DIRIGENTE DI AREA
Dott.ssa Margherita RUBINO

SEZIONE DI POSA

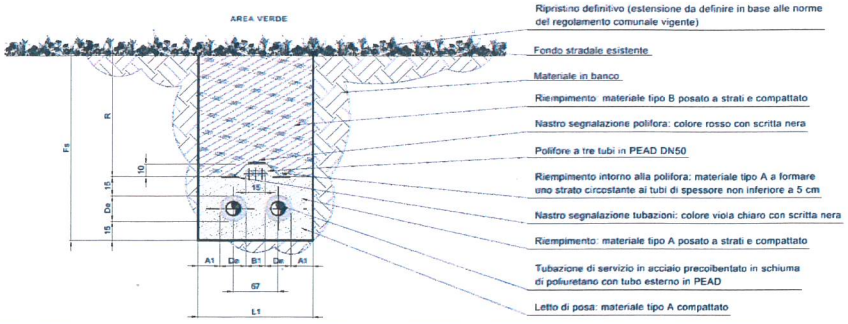

Rete di Distribuzione: dimensioni minime sezioni di posa

DN	Ds [mm]	Dtot tubo di servizio in acciaio [mm]	Dtot. tubo in PEAD [mm]	Lunghezza scavo [mm]	Larghezza fondo scavo [mm]	Spessore tubo acciaio [mm]	Spessore tubo esterno [mm]	Lunghezza fascia di saldatura [mm]	Profondità scavo [mm]	Ripristino stradale B [mm]
32	42	110	700	250	150	170	1,300	1,420	990
40	48	110	730	250	150	180	1,300	1,420	990
50	60	125	730	250	150	180	1,310	1,420	975
65	76	140	800	250	150	180	1,400	1,520	1,060
80	89	160	800	310	150	180	1,450	1,520	1,040
100	114	200	900	350	150	180	1,500	1,520	1,000
125	140	225	1,300	500	300	250	1,900	1,920	1,075
150	168	250	1,400	600	300	250	2,000	1,920	1,050
200	219	315	1,500	670	300	280	2,100	1,800	995
250	273	400	1,700	750	300	280	2,300	1,700	1,000
300	324	450	1,800	800	300	280	2,400	1,750	1,000
350	356	500	1,900	850	350	280	2,500	1,800	1,000
400	406	560	2,000	950	400	280	2,600	1,900	1,000
500	508	710	2,400	1,150	400	280	3,000	2,000	990

LEGENDA:

Aree oggetto di permuta tra IEN e Comune

Confini di particella

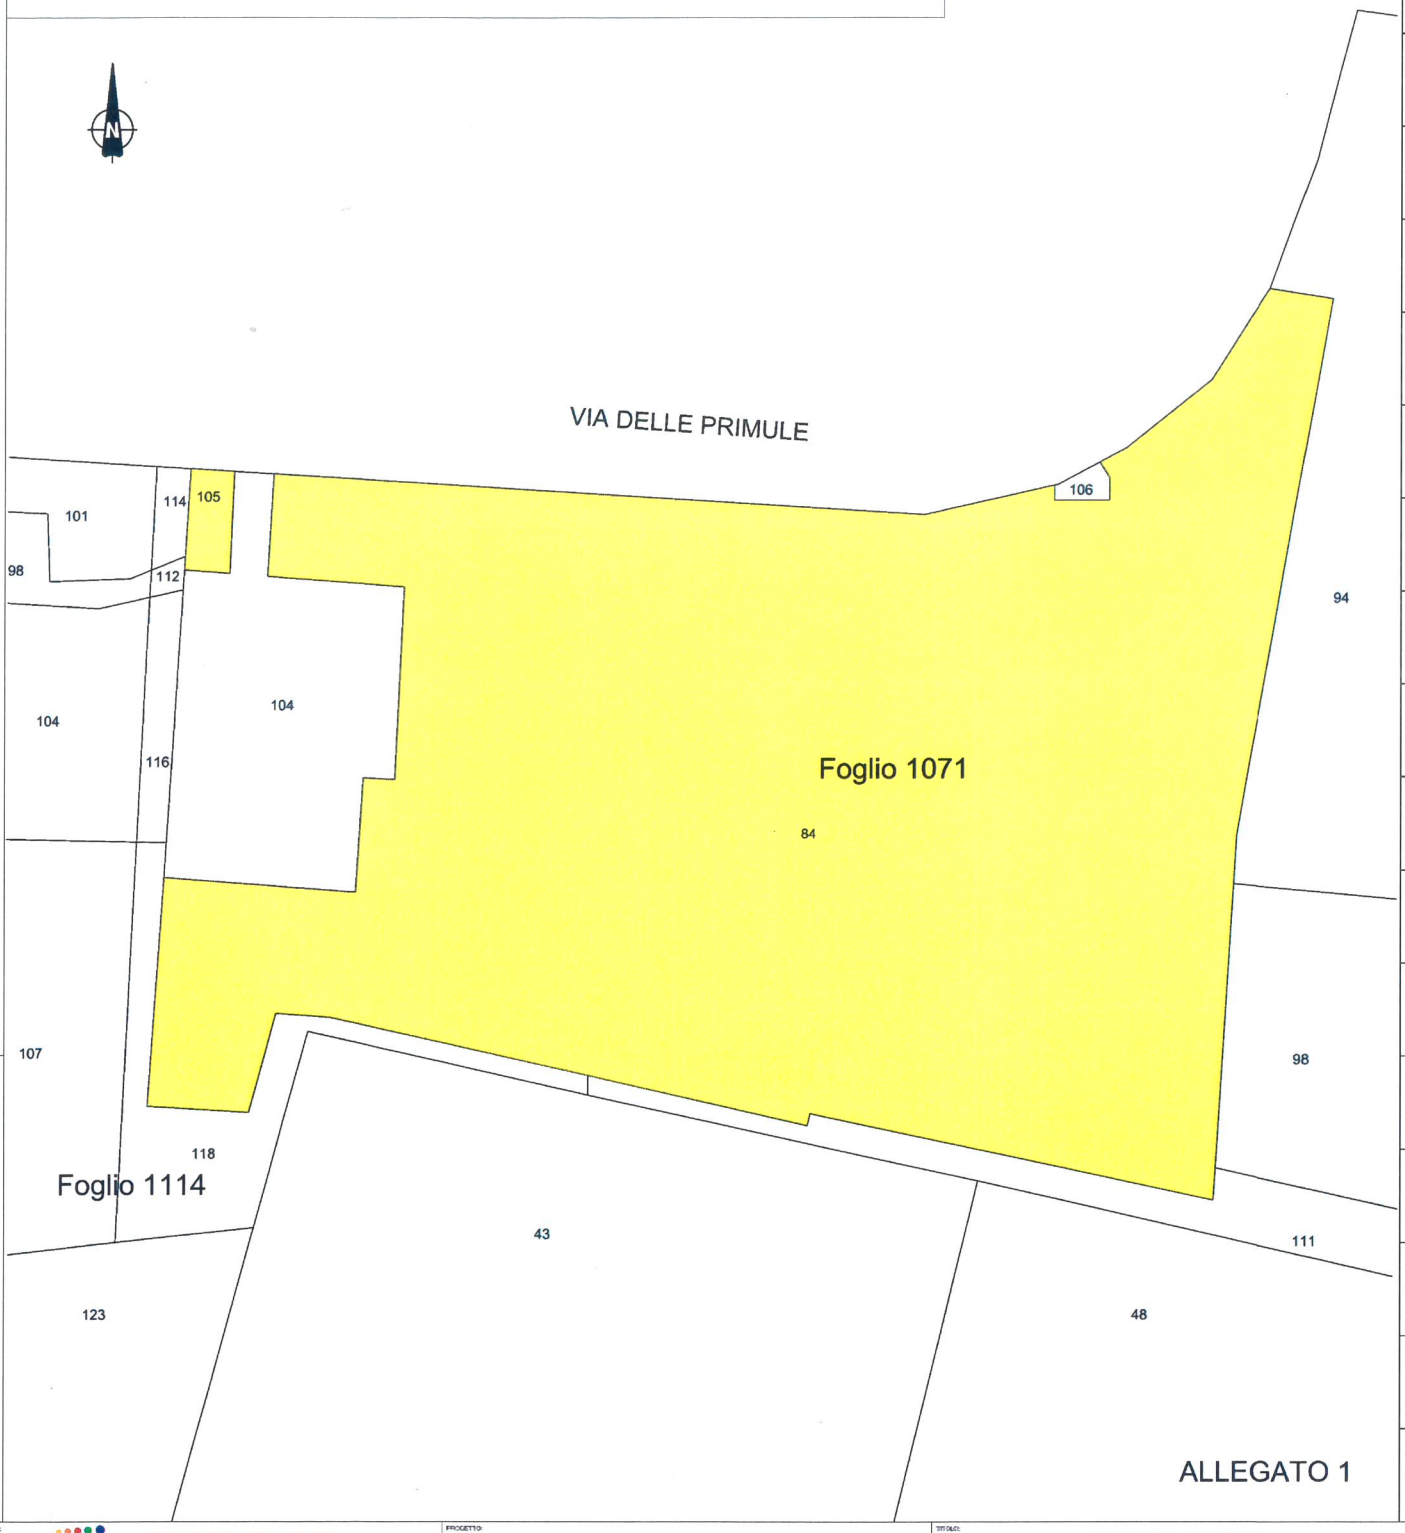

ALLEGATO 1

Questo documento viene consegnato sotto la tutela delle leggi vigenti in materia di diritti d'autore e a condizione che non venga riprodotto e comunque reso noto a terzi senza nostra preventiva autorizzazione.

COMMITTENTE: iren energia TELERISCALDAMENTO INGEGNERIA

REV	DATA	DESCRIZIONE	R. AMARU'	R. AMARU'	G. ROBUSTI
0	01/02/2016	EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

PROGETTO: TELERISCALDAMENTO TORINO SST VALLETTE

PROGETTISTA / APPALTATORE:

COMMESSA: -

SCALA: 1:750

FORMATO: A3

TITOLO: PROGETTO TLR - SST VALLETTE PLANIMETRIA SERVITU' ALLEGATO 1

DISEGNO: -

ALLEGATO: -

NOME FILE: Servitù TLR - SST Vallette.dgn

TAVOLA: 1